

「水道週間(6月1日(月)〜7日(土))」スローガン

# カラカラで 蛇口に飛び込む 僕の口

水道週間は、水道への国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることを目的として毎年実施されています。

水道は、電気やガスと並んで「ライフライン」と呼ばれ、私たちの暮らしには欠かすことのできないものです。毎日使う大切な水道について、この機会に考えてみませんか。

## 安全な水道水を届けるために

町では、皆さんに安全でおいしい水をお届けするために、さまざまな取り組みを行っています。

### 【水道管の更新】

きれいな水を皆さんのご家庭に届けられるよう、町内の道路などに埋められている古い水道管を、毎年計画的に交換し、災害に強いライフレインを目指しています。

### 【水質検査】

水道水の安全性を守るために毎月町内4ヶ所で水質検査を行っています。



## 水道水に色がついて見える?

水道水に色が付いて見えることがあります。そんなときは主に次のような原因が考えられます。

### 【色が赤く見えたとき】

朝の使い始めなどに発生し、数分で治まるケースでは、家の水道管が鉄管の場合、管内の鉄面が酸化し鉄分が水道水に浮き出するため、水が赤く見えることがあります。

### 【水が青く見えたとき】

この現象は大きな湖や海の水が青く見えるのと同様に、浴槽などの大きな容器に水を溜めた際に、水による光の散乱・吸収により青く見えることがあります。

### 【水が白く見えたとき】

透明なコップなどの容器に5分ほど置いてみてください。下の方から透明になり、

に毎月町内4ヶ所で水質検査を行っています。

水質に関する基準は、水道法に定められた飲料水としての水質基準に適合する必要があります。そのため、各ご家庭の蛇口から出る水を厳しく検査しています。

下の表は平成26年度の水質検査の結果です。

これからも「安心しておいしく飲む水道水」を供給するため努力していきます。

白い濁りが無くなる場合は空気が原因と考えられます。


このような状態が見られても、体に害を及ぼすことはないと思われませんが、着色が濃かったり、気になる場合は役場上下水道課へご相談ください。

## 水道関係設備の維持管理について

水道関係の設備は地下に埋まっている管も、家の蛇口も家の所有者の所有物となります。安全な水道を使う上でご自宅の水道設備の維持管理は欠かせませんのでご協力を願います。

また、漏水を発見したときは、町に登録のある水道業者(表①)に修理を依頼してください。(費用はお客様の負担となります)

図① 所有者の管理範囲

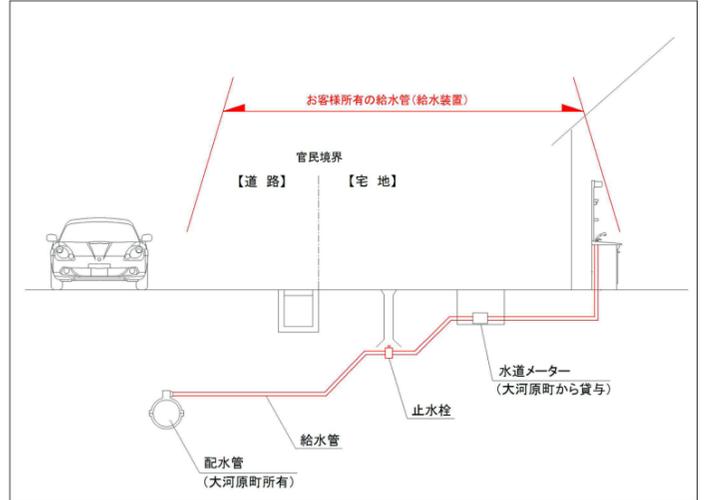

表① 大河原町給水装置指定店(町内業者のみ)

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
いこい住設株	52-2161	榊柙建設	52-2172
榊さくら設備	53-2510	㈱I-Iコック	52-8730
㈱高木設備工業	53-2868	榊タカヤ	52-3320
瀬古設備	53-4679		

## 水道メーターの検針にご協力を!!

ご家庭の使用水量を計量するため、毎月検針員がお伺いし、水道メーターを検針しています。

検針後、ご使用になった水量と請求予定金額などを記載した「上下水道使用水量のお知らせ」をお届けしています。正確に効率よく検針ができます。

るように、皆さんのご協力を願います。

- ・お願ひ
- ・メーターボックスの周りや中は、いつもきれいにしてください。
- ・犬は放し飼いにせず、メーターボックスから離してつないでください。
- ・メーターボックスの上には、車両や物を置かないでください。

## 水道事業の運営について

水道事業は、皆さんから納入していただく水道料金で運営される独立採算が原則の事業です。そのため、料金の未納があると水道事業運営に大きな支障をきたすこととなります。

多くの人が利用できるよう、また、納入者の公平性を保つためにも、「3か月未納者」を対象に給水の停止を実施し、未納の初期段階で納入を促しています。水道の安定供給のため、ご理解をお願いします。

水道週間期間中は、役場町民ホールにPR用景品をご用意しています。ぜひ、お越しください(数に限りがあります)。

水道についての問合せ  
上下水道課 ☎53-2116

■平成26年度町内水道水の水質検査結果

項目名	基準値	町内平均	項目名	基準値	町内平均
一般細菌	100個/ml以下	0.00個	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.03mg/l
大腸菌	検出されないこと	不検出	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.01mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.00mg/l	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.01mg/l
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00mg/l	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.00mg/l
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.00mg/l	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.00mg/l
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.00mg/l	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01mg/l
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.00mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.00mg/l
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.00mg/l	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.00mg/l
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.00mg/l	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.02mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.00mg/l	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.28mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.38mg/l	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.00mg/l
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09mg/l	塩化物イオン	200mg/l以下	9.33mg/l
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.00mg/l	加減・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	28.75mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.00mg/l	蒸発残留物	500mg/l以下	96.00mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.00mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.00mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.00mg/l	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.00mg/l
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.00mg/l	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.00mg/l
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.00mg/l	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.00mg/l
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.00mg/l	フェノール類	0.005mg/l以下	0.00mg/l
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.00mg/l	有機物等(TOC量)	3mg/l以下	0.53mg/l
塩素酸	0.6mg/l以下	0.00mg/l	PH値	5.8以上8.6以下	7.10
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.00mg/l	味	異常でないこと	なし
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.02mg/l	臭気	異常でないこと	なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.00mg/l	色度	5度以下	なし
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.00mg/l	濁度	2度以下	なし
臭素酸	0.01mg/l以下	0.00mg/l	残留塩素	0.1mg/l以上	0.40mg/l
			嫌気性芽胞菌(個/100ml)	検出されないこと	不検出